




Разрез 1-1(3).  
M1:50

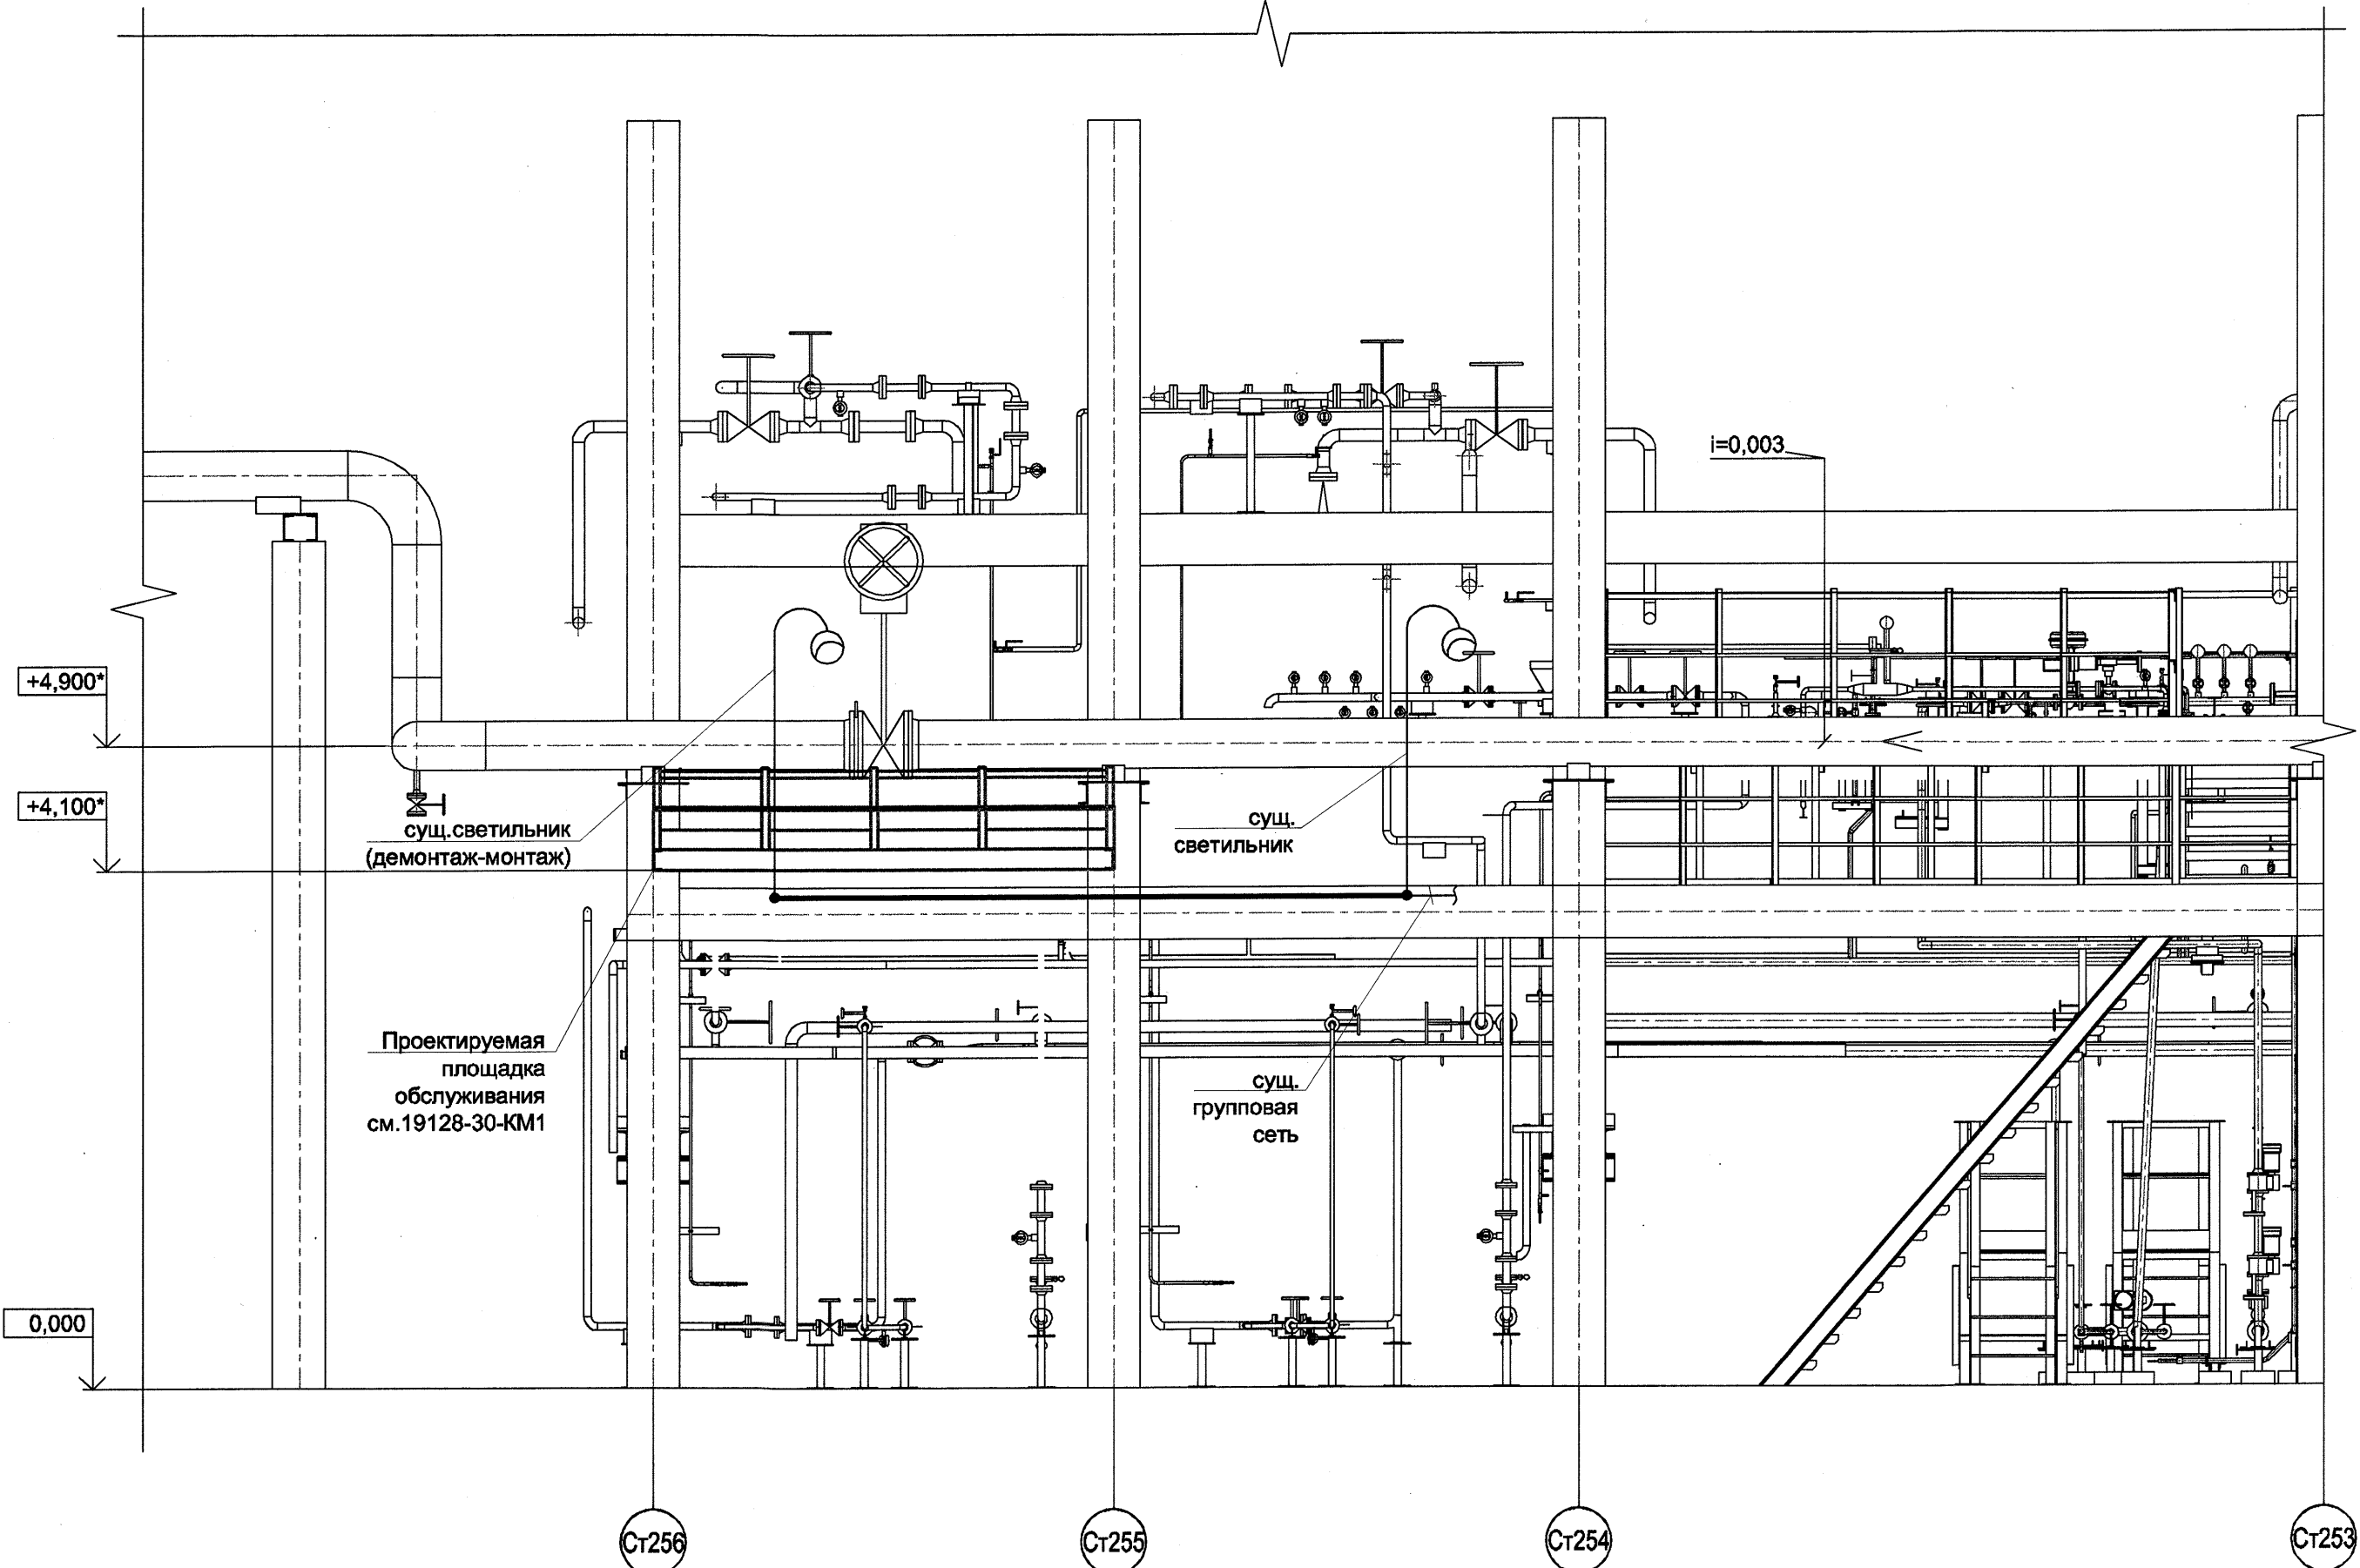


Разрез 3-3(3).  
M1:50



Разрез 2-2(3).  
M1:50

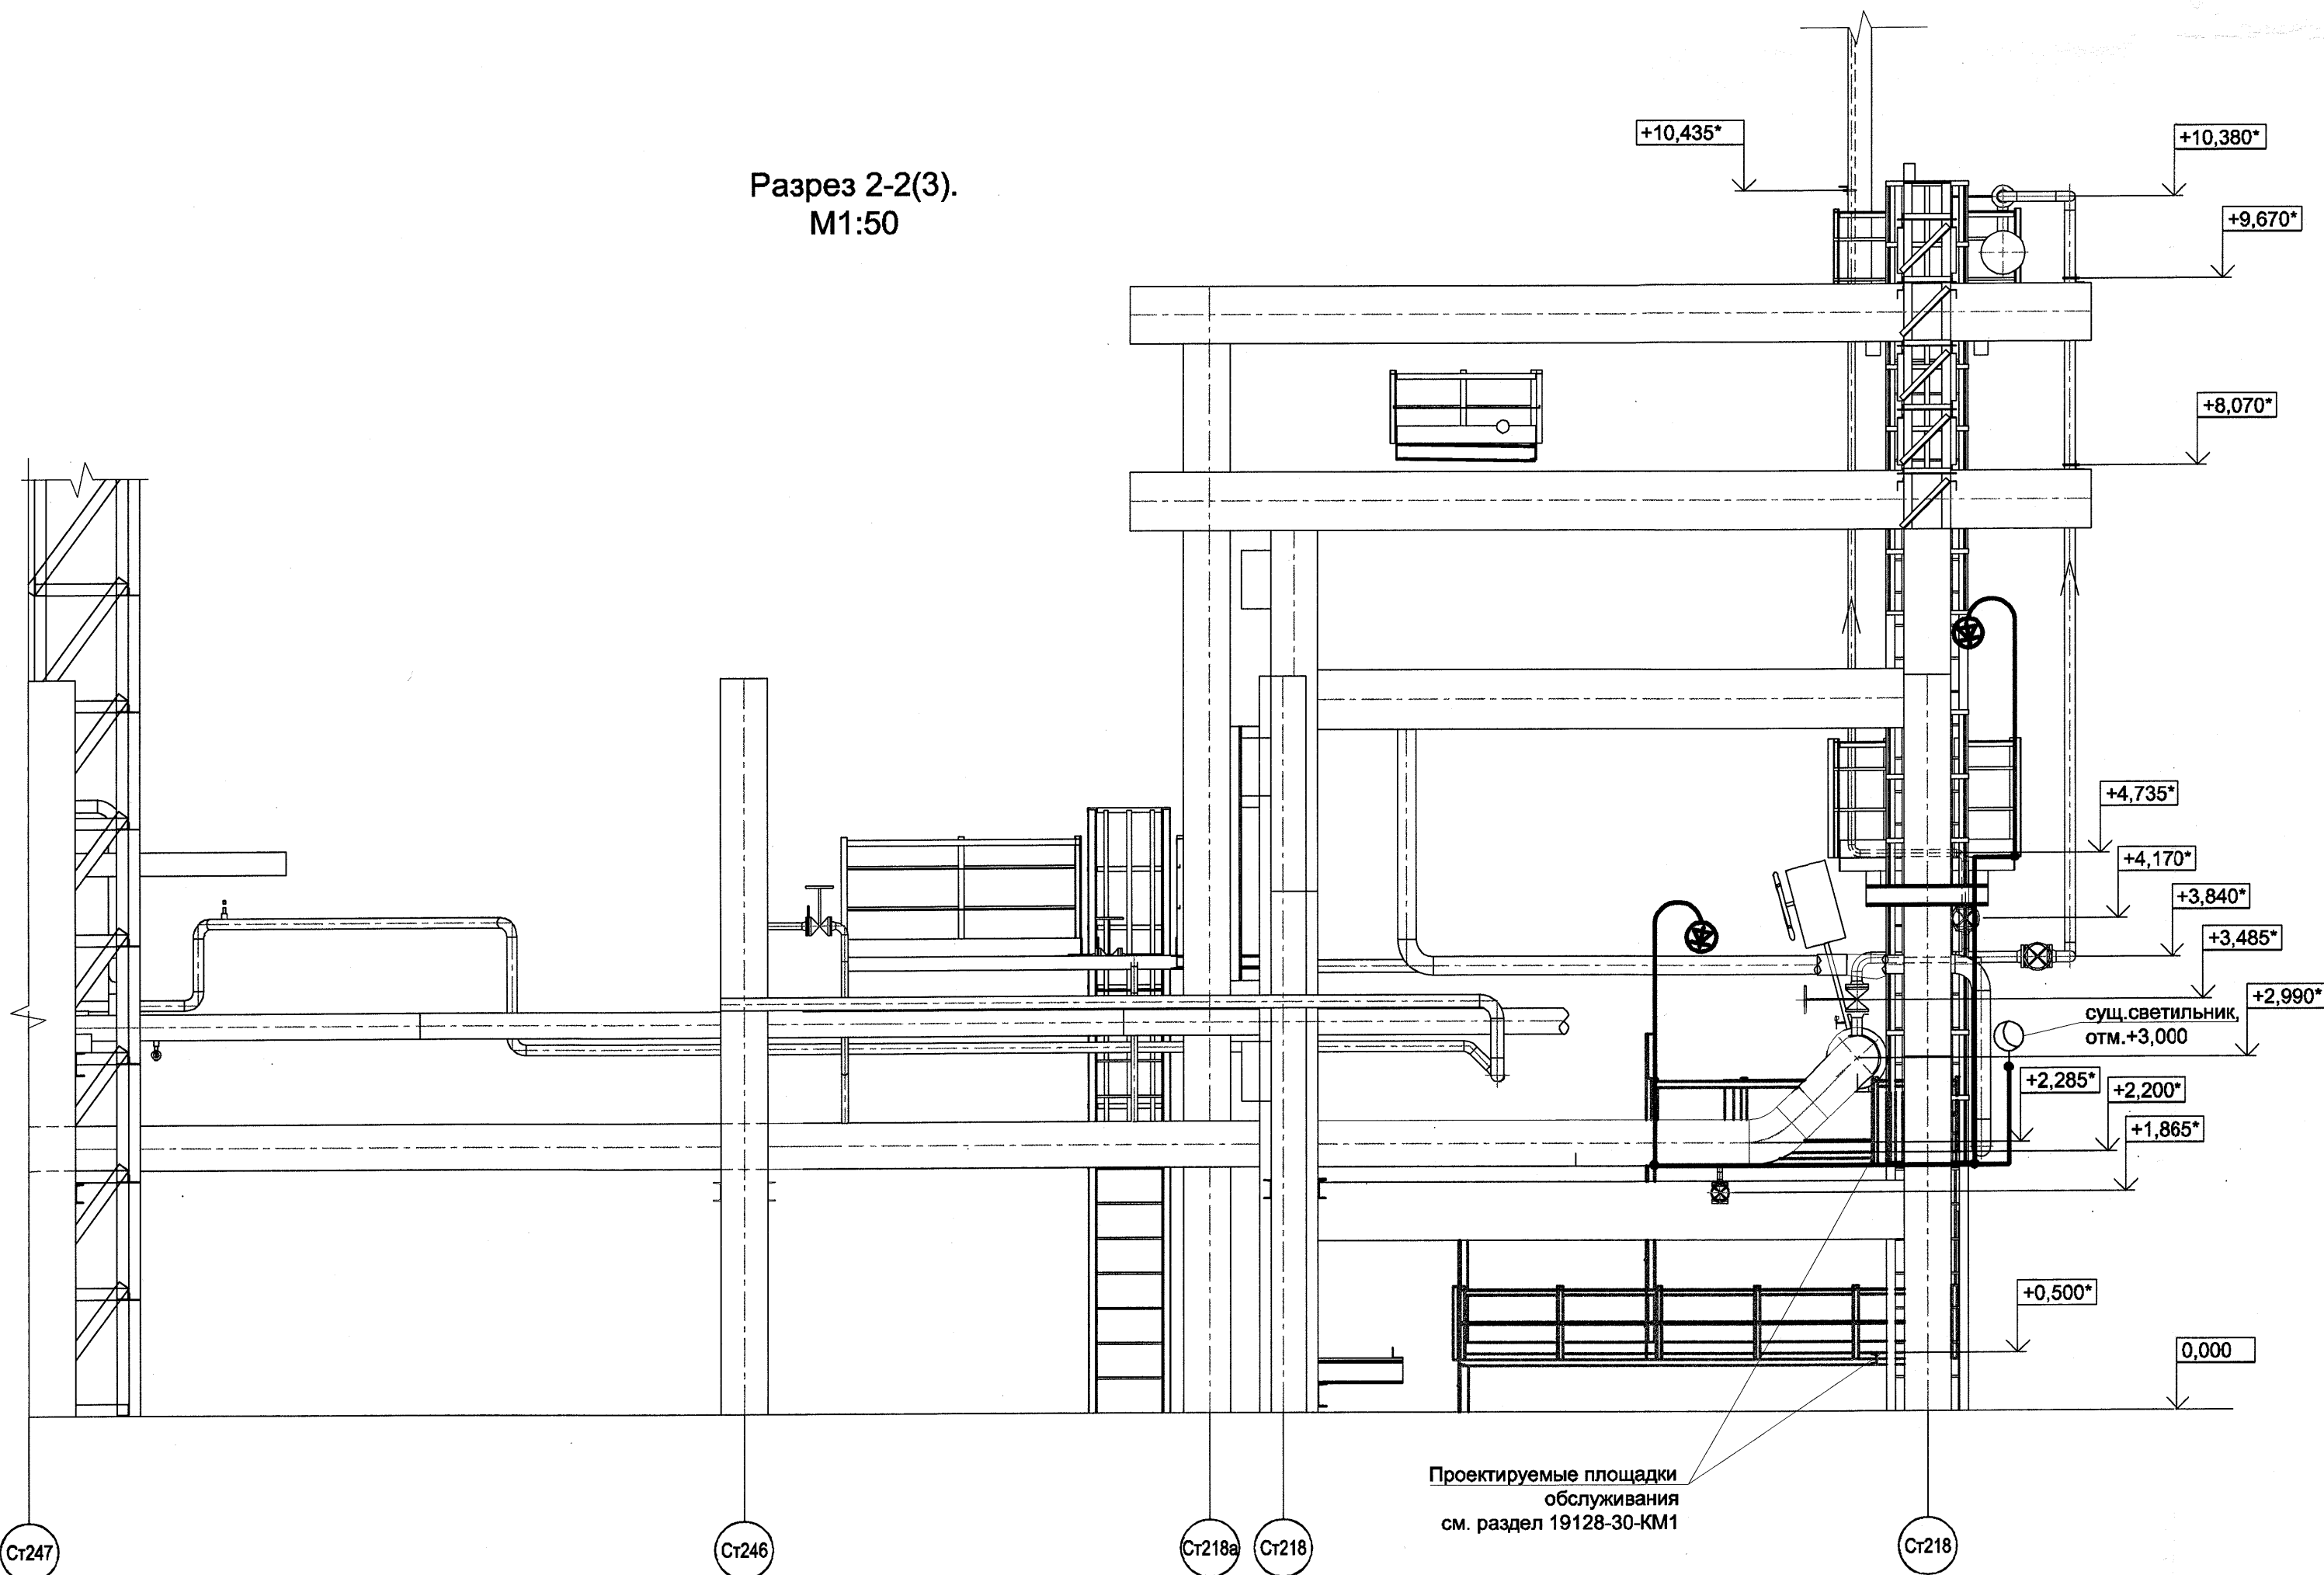

Разрез А-А  
6/м



Условные графические обозначения:

- Существующий светильник с креплением на стойке
- Существующий светильник с креплением на балке на кронштейне
- Проектируемый светильник со светодиодной лампой с креплением на стойке
- Проектируемый светильник со светодиодной лампой с креплением на балке
- Ответственная коробка

- Примечания:
- За относительную отметку 0,000 принята отметка бетонной поверхности аппаратного двора.
  - Размеры со знаком \* уточнить при монтаже.
  - Вновь прокладываемые кабели и новые кабельные конструкции показаны утолщенными линиями.
  - Позиции оборудования и материалов - см. лист 3.

						19128-30-ЭН1		
						ОАО "Славнефть-ЯНОС"		
						Цех №6. Установки С-100, С-200, С-300, С-400, С-500		
Изм.	Коп.уч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата	Техническое перевооружение. Разработка мероприятий по переводу теплопотребляющих единиц действующих установок производства ЮМ-2 с жидкого топлива на природный газ. Второй этап	Стадия	Лист
Разраб.	Воронов	02.18					Р	4
Проверил	Тарасов	02.18						
Н.контр.	Мальшева	02.18						
Нач.отд.	Тарасов	02.18						
						Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. План сети электроосвещения 220В площадок обслуживания		
						ПРОЕКТ		
						Формат А1		